

**Producteur :** MATIGNICOURT  
**Granulats :** Gravillon 5/22 Dmax = 20 mm  
**Péetrographie :** Alluvions silico-calcaire  
**Elaboration :** Roulé

**Utilisateur :** Contrôle externe

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

5.6      22.4

**Norme**

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620

**Catégorie**


Code B (09/09/2011)

	0.063	0.5	1	2	3.15	4	5	d	6.3	8	10	D/2	12.5	14	16	20	D	1.4D	40	FI	SC	f	IP	
V.S.S.+U	1.8			6.0				20.0				67.0					100.0			39.00			1.80	
V.S.S.	1.5			5.0				15.0				61.0					99.0			35.00	10.00	1.50	0.10	
V.S.I.				0.0				0.0				26.0					90.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U				0.0				0.0				20.0					85.0	97.0	100.0					
Ecart-type max												10.61												

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 22/02/10 au 13/12/10

	0.063	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	FI	SC	f	IP	
Maximum	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	2.3	9.9	11.9	16.0	34.0	55.4	61.4	76.0	79.3	95.7	100.0	100.0	100.0	100.0	33.78	0.00	0.98	0.00	
Moyenne Xf	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	2.1	4.1	6.8	15.5	28.8	39.0	50.2	62.5	78.0	95.2	99.0	100.0	100.0	30.69	0.00	0.12	0.00	
Minimum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	1.5	5.0	12.6	27.2	33.8	51.1	63.7	86.0	92.0	100.0	100.0	24.00	0.00	0.01	0.00	
Ecart-type	0.16	0.20	0.22	0.27	0.30	0.49	2.19	3.11	3.99	8.49	11.60	10.21	10.33	8.33	8.21	3.55	1.82	0.00	0.00	2.856	0.000	0.162	0.000	
Nombre de résultats	47	47	47	47	46	47	46	47	47	47	47	46	47	46	47	47	47	47	47	22	47	47	47	47

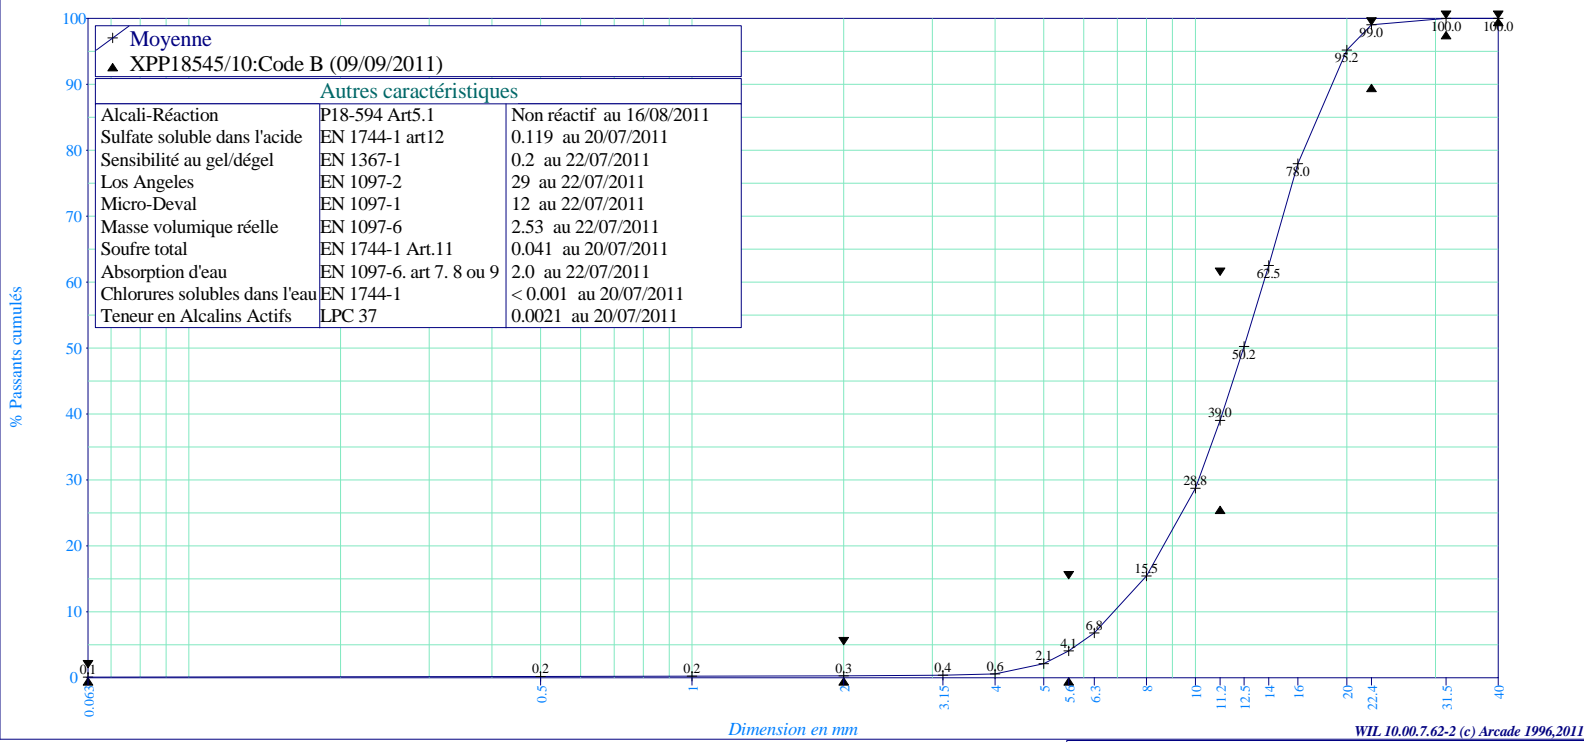

SIGNATURE